英标 BS · 单芯布电线 (BS 6004 / BS 7211) | 300/500 V | 3 个规格 | 对标 Eland Cables 同类 BS 电缆

FC-H05VK-1C-BROWN

H05V-K 单芯软线 单芯 棕色 · BS EN 50525-2-31

H05V-K 单芯软线 单芯 棕色。导体长期允许工作温度 70 °C，截面 0.5 – 1 mm²。面向英标体系海外项目，可替代英国分销商目录中的同类 BS 电缆。

文件编号 FC-TDS-BS-2026-1092-ZH　版本 第 0 版　发布日期 2026 年 11 月 3 日　语言 简体中文

01 产品概述与应用

本规格书介绍 FC-H05VK-1C-BROWN（H05V-K 单芯软线 单芯 棕色）。300/500 V 软导体单芯 PVC 绝缘线 (H05V-K)，适合电器和灯具内部配线。

本型号配置为“单芯 棕色”，额定电压 300/500 V，覆盖 3 个规格（1×0.5 至 1×1）。适用的海外项目区域包括英国海外领地与英联邦成员国的政府及基础设施项目。高温环境下请按环境温度修正系数降容，沙漠地区应考虑太阳辐射与土壤热阻升高。

3 个规格	300/500 V	70 °C	Ø 2.1 – 2.7 mm
截面 0.5 – 1 mm²	额定电压 U0/U	导体长期允许工作温度	成品外径范围

典型应用场景


- 灯具与小型电器内部布线
- 控制柜低压回路与信号线
- 仪表盘、设备面板配线

对标关系

英国分销商目录中的同类产品（例如 Eland Cables）	飞纯电缆对应型号
H05V-K Flexible Single Core Cable	FC-H05VK-1C-BROWN

对标仅指适用标准、结构形式与电压等级相同或相近，用于选型和替代评估；飞纯电缆与所列分销商及其品牌无任何关联，亦未获其认可。

02 结构与截面图

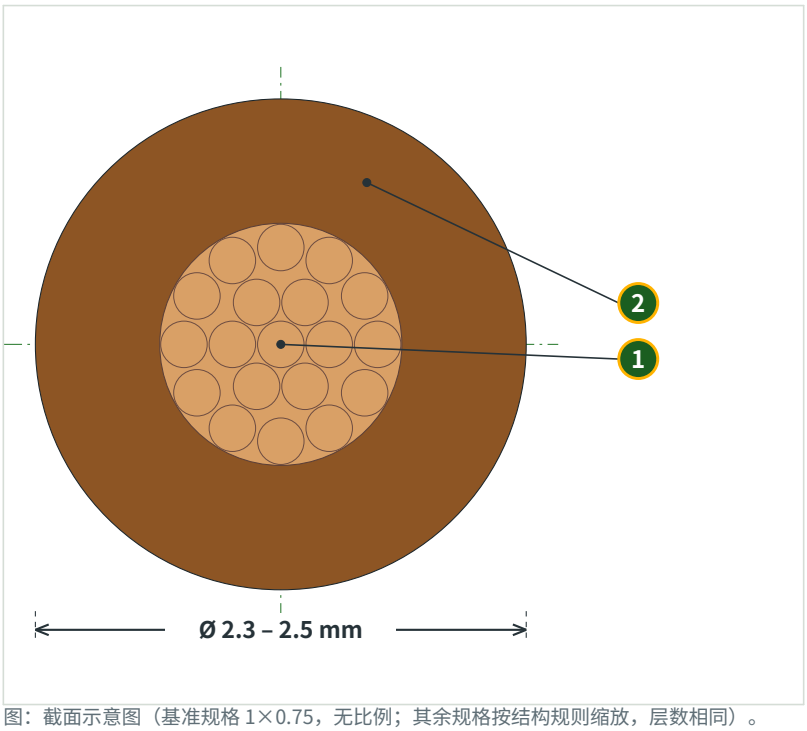

序号	结构层	材料 / 说明
1	导体	裸铜多股细绞软导体 (第 5 类)
2	绝缘	聚氯乙烯 (PVC)，棕色

图：截面示意图（基准规格 1×0.75，无比例；其余规格按结构规则缩放，层数相同）。

结构详细说明

导体	裸铜多股细绞软导体，第 5 类 (BS EN 60228)
绝缘	聚氯乙烯 (PVC)，70 °C
线芯识别	单芯：绝缘颜色为棕色；按需要提供其他颜色及相位色带

03 电气、热与机械性能

额定电压 U0/U	300/500 V 交流
交流试验电压 (5 min / 1 min)	2.0 kV
导体长期允许工作温度	70 °C
短路时导体极限温度 (≤ 5 s)	160 °C
短路电流计算系数 K (铜)	115 A・s^½/mm²
载流量计算条件	空气 30 °C（沿表面敷设 / 自由空气）；直埋 20 °C、土壤热阻 2.5 K・m/W、埋深 0.8 m
载流量参考标准	BS 7671 附录 4 / IEC 60287；以项目计算书为准

安装环境最低温度	-5 °C（敷设时电缆表面温度不低于此值）
使用环境最高温度	60 °C (环境) / 导体 70 °C
最小弯曲半径	4 × D（D 为电缆实际外径）
最大牵引力	15 N/mm²，按全部导体截面和计 (铜)
阻燃性能	BS EN 60332-1-2
无卤 / 低烟	否（含 PVC，非 LSZH）
耐紫外 / 耐候	一般（长期暴晒请加防护）

04 尺寸、重量与额定参数（3 个规格）

规格 (mm²)	物料号	导体外径 (mm)	绝缘厚 (mm)	外径 最小 (mm)	外径 最大 (mm)	最小弯曲半径 (mm)	近似重量 (kg/km)	最大牵引力 (N)
1×0.5	FC-WIR1092-001	1.0	0.6	2.1	2.2	9	9	8
1×0.75	FC-WIR1092-002	1.2	0.6	2.3	2.5	9	12	11
1×1	FC-WIR1092-003	1.3	0.6	2.4	2.7	10	14	15

外径最大/最小为标称外径的 ±4%（设计范围）；重量为含全部结构层的近似值；牵引力按“15 N/mm² × 导体总截面”计算。

FUCHUN CABLES

05 电气参数与载流量

规格	R20 (Ω/km)	R(70 °C) (Ω/km)	载流量 空气 (A, 30 °C)	压降 单相 (mV/A/m)	短路电流 1 s (kA)
1×0.5	39.00	46.66	7	93.3	0.06
1×0.75	26.00	31.11	9	62.2	0.09
1×1	19.50	23.33	11	46.7	0.12

导体电阻按 BS EN 60228；交流电阻含趋肤与邻近效应；载流量为设计计算参考值（空气 30 °C / 直埋 20 °C），单芯为三叶形紧贴敷设；压降按功率因数 0.8 的 BS 7671 方法由 r、x 计算。

环境温度修正系数（空气敷设，导体 70 °C）

环境温度 (°C)	20	25	30	35	40	45	50	55	60
修正系数	1.12	1.06	1.00	0.94	0.87	0.79	0.71	0.61	0.50

短路电流：$I_k = K \times S / \sqrt{t}$（S 为导体截面 mm²，t 为短路持续时间 s，0.1 s ≤ t ≤ 5 s）；本型号 K = 115。铠装/屏蔽的故障电流耐受另行核算。

选型与订货要点

- 规格范围内最大规格（1×1）空气载流量约 9 A，最小规格（1×0.5）约 7 A，选型时请按实际敷设方式与环境温度修正。
- 最重规格 1×1 约 14 kg/km，按 500 m 盘长净重约 0.0 t，吊装和卸车请使用合适的吊具。
- 最大规格弯曲半径不得小于 10 mm，转弯处的支架与接头盒位置需据此布置。
- 项目招标文件中的标准版本与试验要求请在询价阶段提供，以便确认设计依据。
- 订货时请同时说明盘长、包装方式、颜色（如适用）和是否需要见证试验。
- 批量订货可按项目分批发货，并提供每盘的出厂试验记录以便现场追溯。

06 适用标准与试验

标准	适用内容
BS EN 50525-2-31	H05V-K 单芯线
BS EN 60332-1-2	火焰蔓延
BS EN 60228	导体

出厂与型式试验项目

- 导体电阻与结构检查（每盘）
- 绝缘与护套厚度、外径测量
- 交流耐压试验（每盘，试验电压按标准 / 技术协议）
- 绝缘电阻测量
- 绝缘与护套机械性能（拉伸、老化）型式试验

试验文件：每批供货附飞纯电缆实验室出厂检验报告。第三方见证试验可由买方安排并承担费用。本文件不声明已取得 BASEC、ASTA、LPCB 等第三方产品认证；如项目招标文件要求，请在询价阶段提出，双方在合同中约定认证或见证试验方案。

07 敷设、标识与包装供货

敷设与使用要点

- 电缆与热水管等热源之间应保持规定间距。
- 雨季地下水位较高的地区，直埋电缆建议选用外护套完好、端头密封可靠的产品，并做好防水终端。
- 运行前请使用 1 kV 兆欧表测量绝缘电阻并做记录。
- 在墙内暗敷时，应按规范位置布线，并加护套保护。
- 电缆的弯曲半径不得小于本文表 4 中的数值；在端部和转角处需特别注意。
- 管内布线时应按 BS 7671 校核管内穿线数量与降容；导线接头必须位于可检修的接线盒内。

护套标识（示例）

FEICHUN BS EN 50525-2-31 1×0.75 mm² 300/500 V 1C-BROWN [年份] [序列号] [米标]

FEICHUN CABLES

包装与供货

供货形式	钢木或熏蒸木盘，电缆两端热缩帽密封；大截面按客户要求盘长；小截面可提供成圈或线轴
盘长	标准盘长按客户要求，一次连续无接头；常见 100 / 250 / 500 / 1,000 m
标准交货期	约 3 周（技术确认后，特殊规格另议）
质保	自出厂之日起不少于 3 年（生产缺陷），具体以合同为准
盘标	型号、规格、长度、毛/净重、批号、盘号、制造商信息
订货示例	FC-H05VK-1C-BROWN 1×0.75，300 m/盘；注明颜色、盘长、认证或见证试验要求

08 资质、商标与知识产权声明

CE — LVD 2014/35/EU
证书 M.2025.206.C116598 · EN 50525-1:2011+A1:2022 · UDEM International Certification · 有效期至 2030-04-01

EAC — TR CU 004/2011
证书 EAЭC KG417/052.CN.02.15390 · ГОСТ 31996-2012、ГОСТ 31565-2012 · 有效期 2025-10-24 至 2030-10-23

UKCA — Verification
证书 ICR/VC/HS2508110 · BS EN 50525-1:2011+A1:2022 · ICR Polska · 有效期至 2030-08-17

上述为飞纯电缆公司级资质，证书适用的产品范围以证书正文为准，不代表本规格书所列型号均已覆盖；本型号的第三方认证状态请向我们确认。

商标声明：Eland Cables、BASEC、ASTA 及文中提到的其他品牌与标准名称归各自所有人所有，仅用于标准名称与产品类型的识别和技术对照；安徽飞纯特种电缆有限公司 与其无关联，也未获其认可。BS 标准名称与编号版权归英国标准协会 (BSI) 所有，本文件仅引用标准编号。

© 2026 安徽飞纯特种电缆有限公司 — 版权所有。本文件含图纸、表格与排版，属飞纯电缆知识产权，受中华人民共和国著作权法与反不正当竞争法保护；未经书面许可，禁止复制、传播、修改或用于商业用途。本文件已设置所有者密码保护：允许打印，限制编辑、复制与批注。本规格书所列尺寸、重量、电阻、载流量及短路电流均为设计计算值（按已发布的结构与材料参数计算），非实测数据，供选型参考；项目采购前请与制造商确认并以合同技术协议和出厂检验报告为准。

技术与商务联系
安徽飞纯特种电缆有限公司 · Anhui FeiChun Special Cable Co., Ltd.
国际业务部
地址：安徽省合肥市合肥经济技术开发区私营科技园 1 号园区
电话 / WhatsApp：+86 138 5512 3218
邮箱：Tech@feichuncables.com
网站：www.feichuncables.com

文件管理
文件编号：FC-TDS-BS-2026-1092-ZH
版本：第 0 版（首次发布）
发布日期：2026 年 11 月 3 日
产品：FC-H05VK-1C-BROWN
对标：H05V-K Flexible Single Core Cable

关键词：飞纯电缆，FeiChun，BS 标准电缆，BS EN 50525-2-31，H05V-K Flexible Single Core Cable Single Core Brown 300/500V，H05V-K Flexible Single Core Cable，中国电缆厂家，英标电缆。